

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **16-06-2025**

Echipa de evaluare: **Zubcov Ecaterina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ecaterina.zubcov@motivation-md.org, +37378801329**

| Categorii            | Indicatori                         | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cobusca noua (Anenii noi)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | Str. Șetfan cel mare 42            |                |
| Instituția:          | BESV - 4/18 (Pimăria Cobușca Nouă) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                               |                |
| Latitudinea:         | 46.931096 ,                        |                |
| Longitudinea:        | 29.209867                          |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                             |
| Trotuare:                                                                         | Da                                     |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                                |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                     |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                     |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                     |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                     |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:13 cm        |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 17 scări/trepte , înălțimea:303 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                     |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș                      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

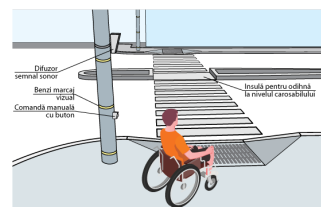


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

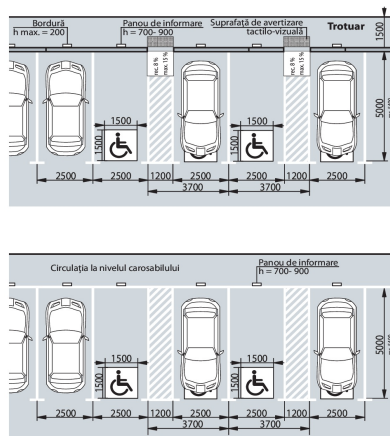


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu              |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Nu              |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu              |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior        |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 276 cm x 400 cm |
| Există rampă de acces:                                                                   | Nu              |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu              |

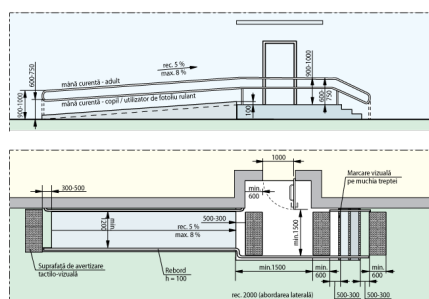


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

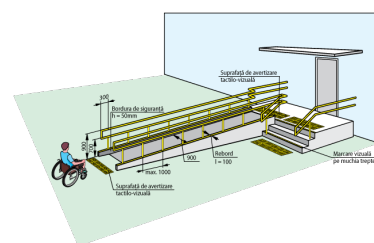


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 84 cm + 84 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Prag exterior și interior cu înălțimile: 6 + 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 168 cm                                                                                                                                          |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

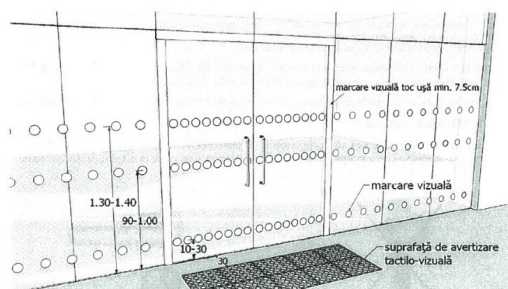


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da             |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da             |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu             |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da             |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da             |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt masa |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |


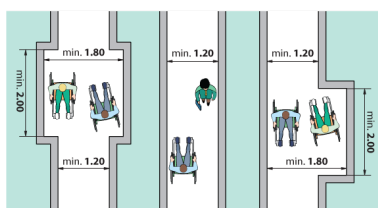


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                        |
| Trepte:                                                                              | Nu                            |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: vazon cu flori |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                            |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                            |

| Categorii | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

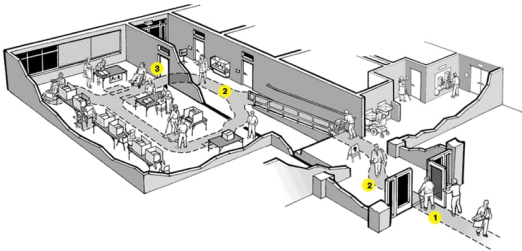

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

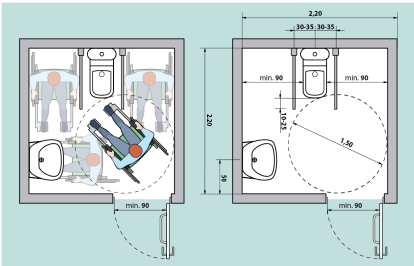


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

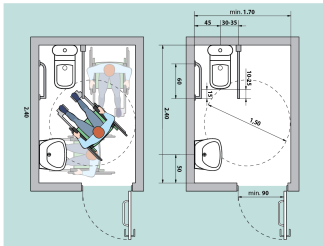


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B






---

**Galerie - Intrare în clădire**


---



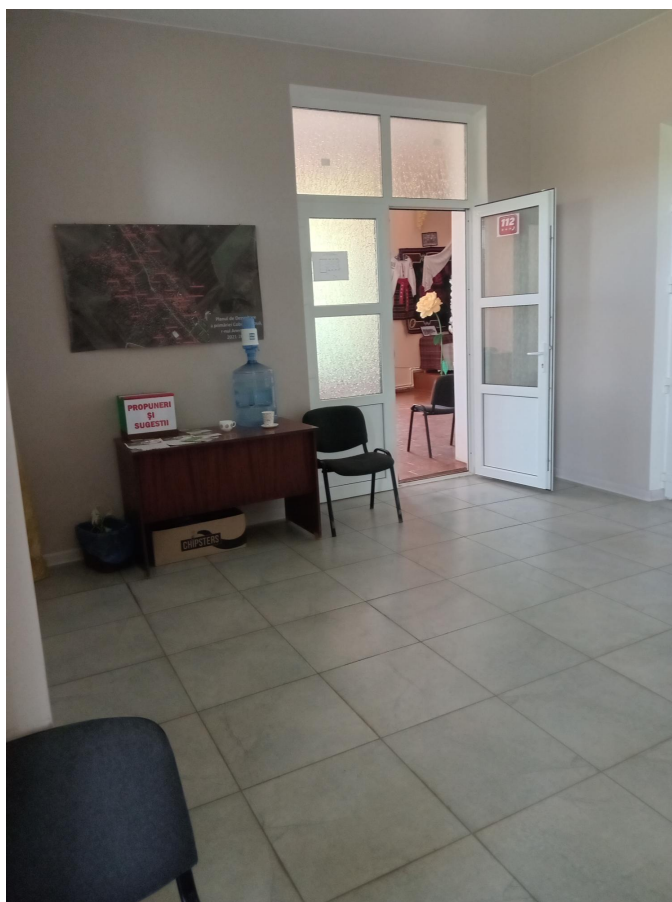

## Galerie - Coridoare

---

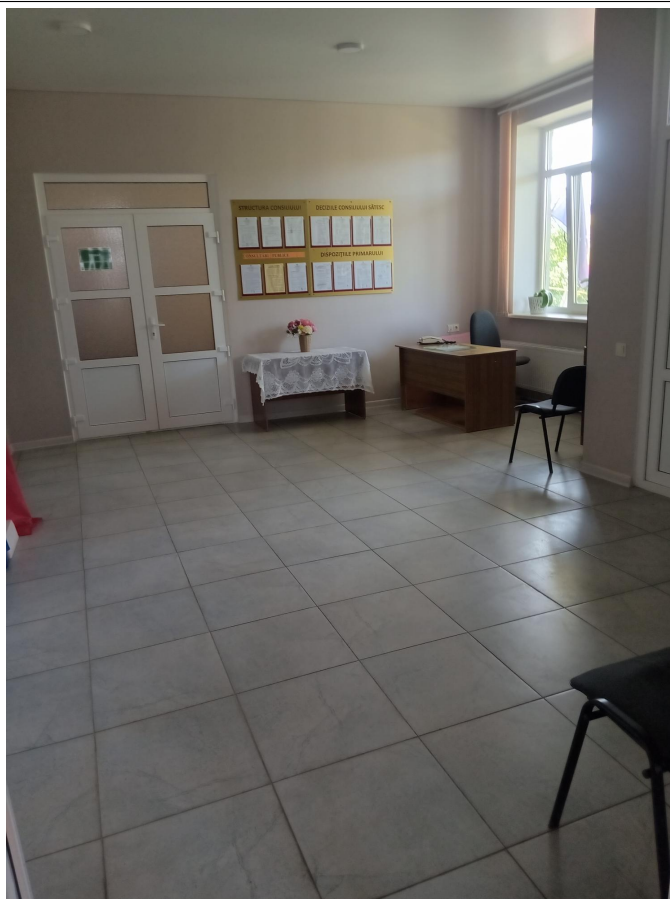

## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---





---

**Galerie - Grup sanitar**

---



