

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 31-05-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori                    | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Codrenii noi (Donduseni)      |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                             |                |
| Instituția:          | BESV 13/14 gradinita de copii |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională       |                |
| Latitudinea:         | 48.140686 ,                   |                |
| Longitudinea:        | 27.580762                     |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tip înveliș:                                                   | Beton, pavaj |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative   |
| Trotuare:                                                      | Nu           |
| Prag poartă:                                                   | Nu           |
| Borduri:                                                       | Nu           |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu           |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu           |
| Nivel:                                                         | Orizontal    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

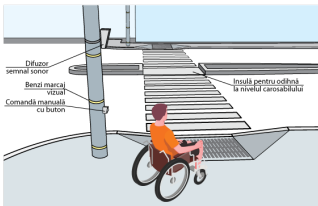


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

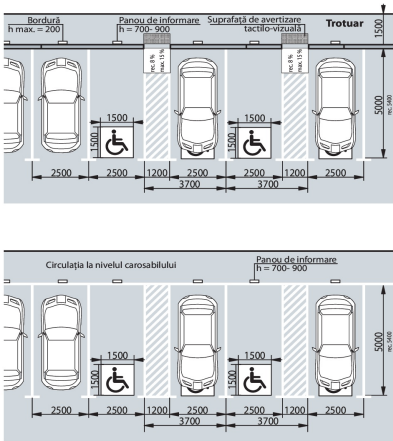


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |

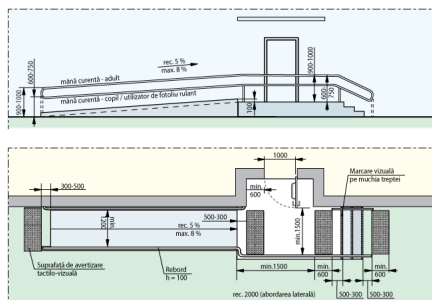


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

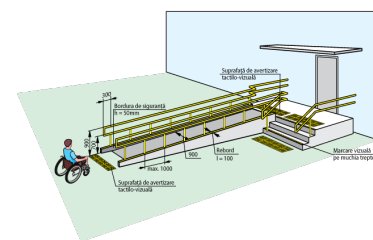


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

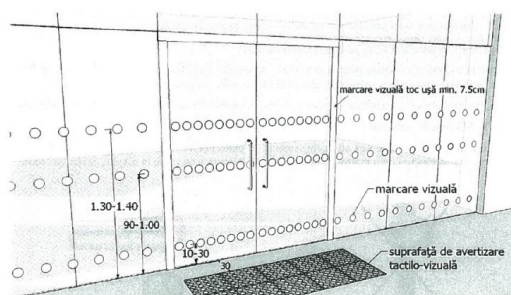


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                     | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Nu                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):               | 180 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                        | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Nu                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu             |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |


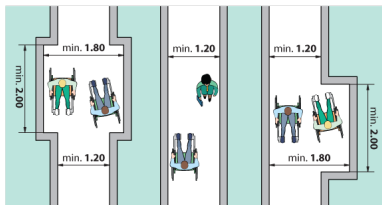


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de: Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

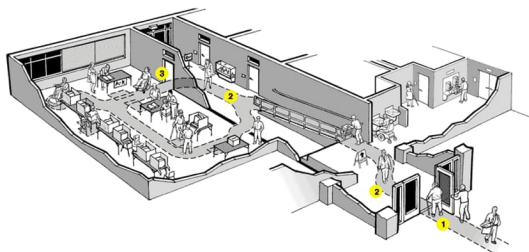

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Da                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                       |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 50 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm      |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 350 cm x 270 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 49 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                       |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni cabină WC:                                                             | 140 cm x 90 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Prag ușa cabină WC:                                                               | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da                                                                                                                |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 55 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                      |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 70 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Da , la înălțimea de: 80 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                             |
|           | Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

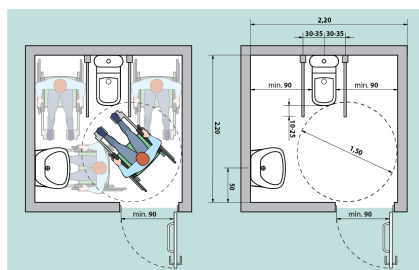


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

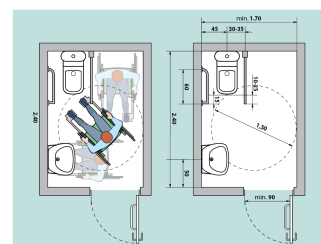


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---







