

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-05-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Rezina (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	str. Mihai Eminescu 4	
Instituția:	BESV-26/2 liceul teoretic Olimp	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.75084 ,	
Longitudinea:	28.96701	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 3 scări/trepte , înălțimea:15 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

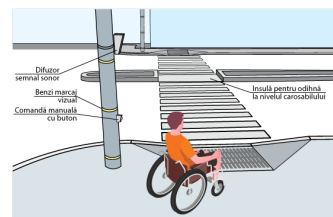


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare

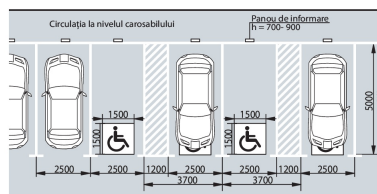
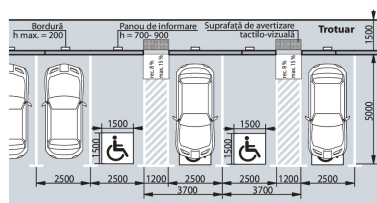


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
	La intrare sunt trepte:	Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	130 cm x 600 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Nu
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

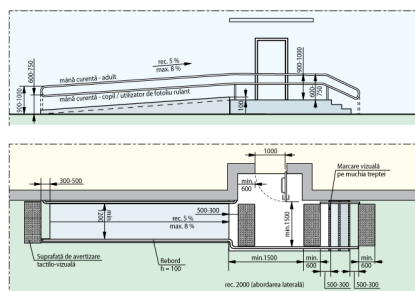


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

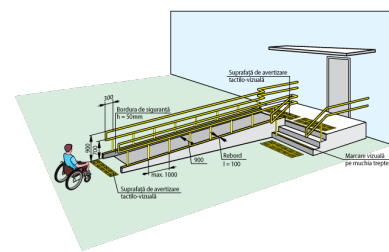


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

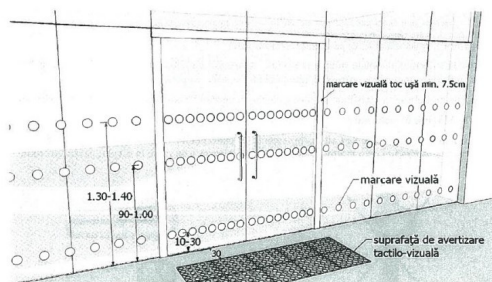


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

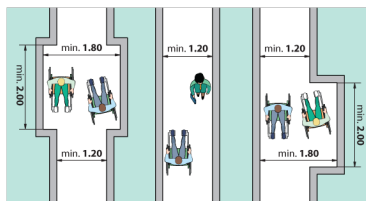


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Subsol

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

Trepte:

Da, 3 trepte , înălțimea:45 cm

Culori contrastante pentru trepte:

Nu

Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

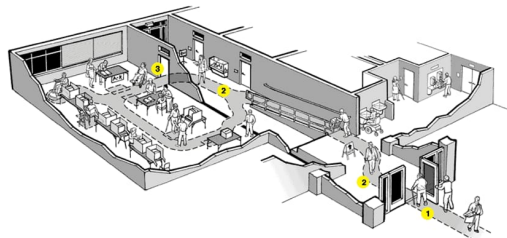

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

72 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 2 cm

Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

170 cm x 182 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

95 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

170 cm x 182 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușă cabină WC:

Prag cu înălțimea: 2 cm

Standard: maxim 2 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuvetă:	Nu
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Nu
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 85 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

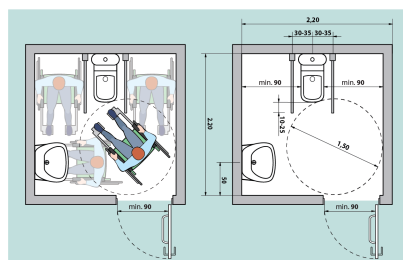


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

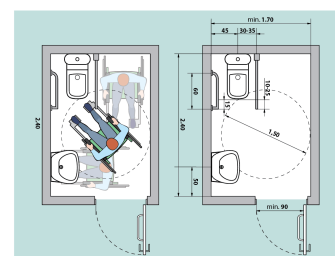


Fig. V.43 a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire





