

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-08-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                       | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cahul (Cahul)                    |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                |                |
| Instituția:          | Judecătoria Cahul sediul Central |                |
| Tipul instituției:   | Instanțe judecatorești           |                |
| Latitudinea:         | 45.901482 ,                      |                |
| Longitudinea:        | 28.199008                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate       |
| Trotuare:                                                                         | Da                |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                |
| Borduri:                                                                          | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

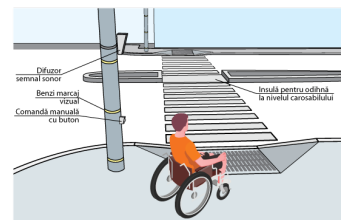


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu                                                      |

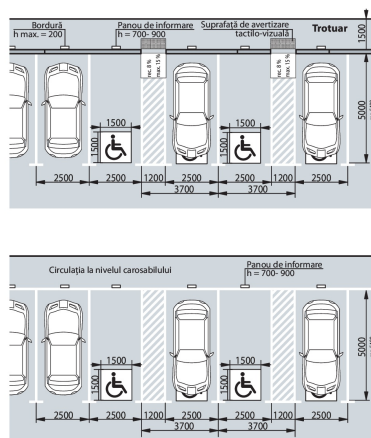


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Da                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:                                | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 1 trepte, înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 5 cm                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                               |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Nu                                                                               |

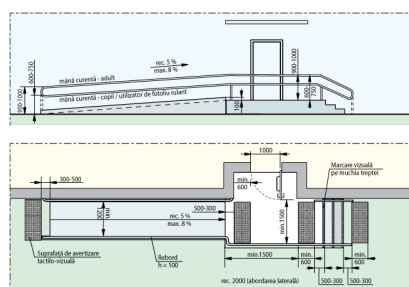


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

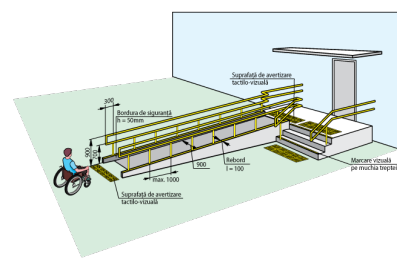


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 80 cm + 55 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Un prag cu înălțimea: 15 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                            |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                  | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                 |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                   |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 180 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 4 trepte , înălțimea:17 cm                                                                                                     |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                  |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                  |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                  |


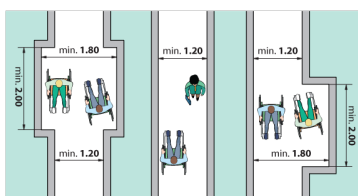


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Nu                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

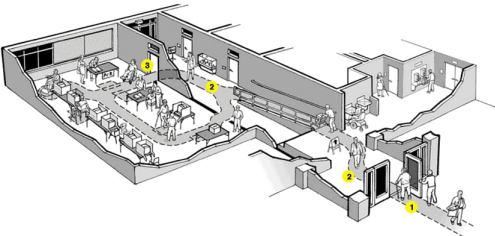

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Nu |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

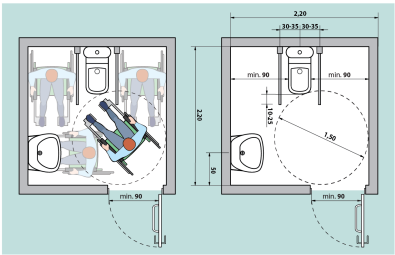


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

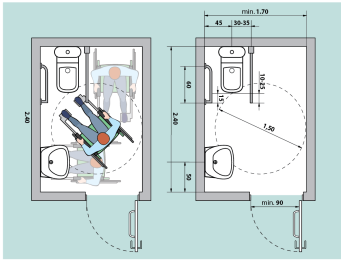


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





**Galerie - Coridoare**











