

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-06-2025**

Echipa de evaluare: **Toporet Valentina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **valentina.toporet@motivation-md.org, +37368167510**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Suruceni (Ialoveni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-21/41	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.983973 ,	
Longitudinea:	28.675524	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

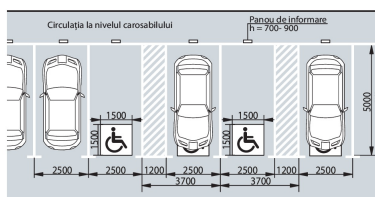
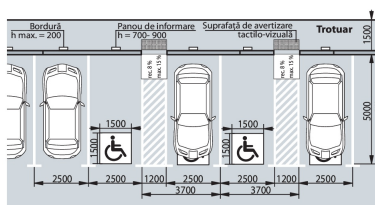


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire		
	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)41 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	179 cm x 832 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	2 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
	Lungimea rampei:	160 cm
	Lățimea rampei:	86 cm
	Rampa este din:	Teracotă
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
	Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 57. Înălțimea barele de sus: 82 .
	Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
	Bariere/obstacole	Nu

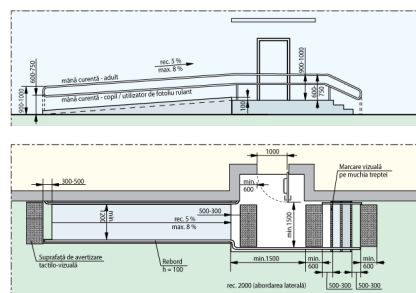


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

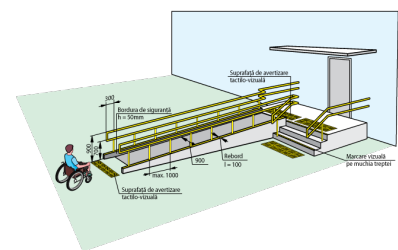


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

	Există o singură intrare comună:	Nu
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 80 cm + 43 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 144 cm , 131 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	138 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Da
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da

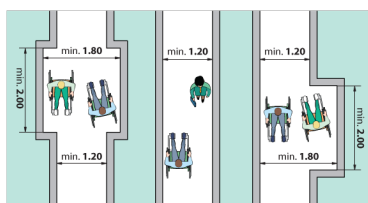
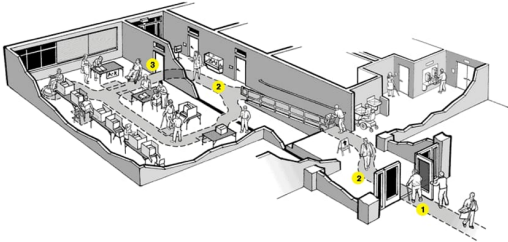


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Da, 3 trepte , înălțimea:29 cm
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar	Grup sanitar în exterior:	Da
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	55 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 10 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	80 cm x 320 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 42 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 125 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 90 cm Standard: maxim 130 cm
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

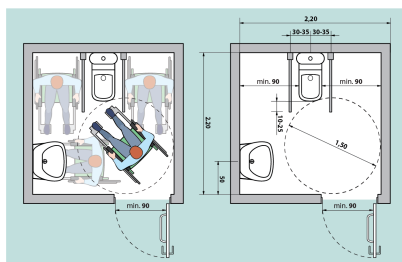


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

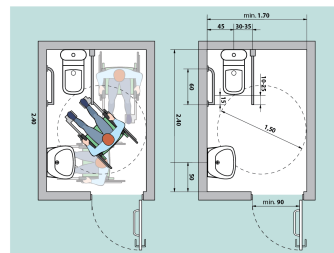


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire







Galerie - Loc de parcare



Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși







