

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Rezina (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	str. 1Mai11/1	
Instituția:	BESV-26/5 (lt Alexandu cel Bun)	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.74724 ,	
Longitudinea:	28.9568	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:

-




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

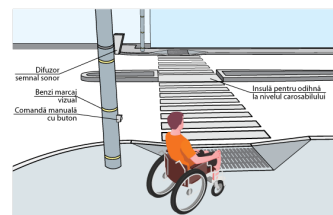


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

-

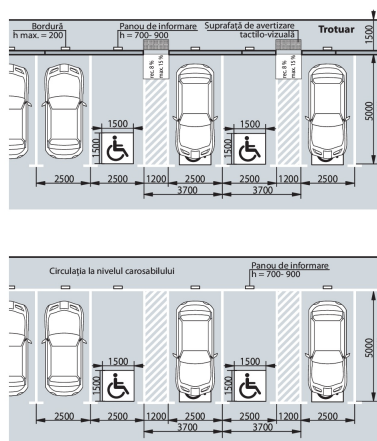


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrare sunt trepte:	Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)75 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Da
În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	200 cm x 995 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	2 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	1200 cm
	Lățimea rampei:	195 cm
	Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	-
	Rampa este din:	Pavaj
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
	Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 15. Înălțimea barele de sus: 80 .
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
	Bariere/obstacole	Nu

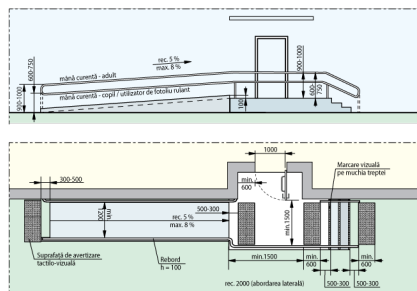


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

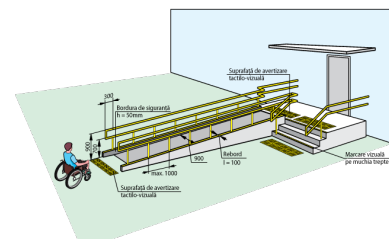


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși



Există o singură intrare comună:

Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

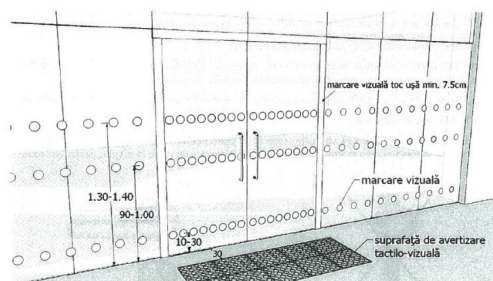


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	600 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Trepte:	Nu
	Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
	Suprafață alunecoasă:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

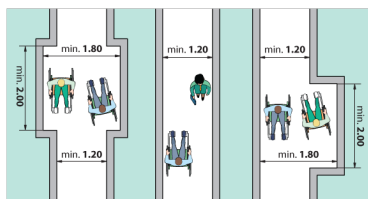


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Există o opțiune alternativă pentru a urca la etaj de tipul: trepte

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

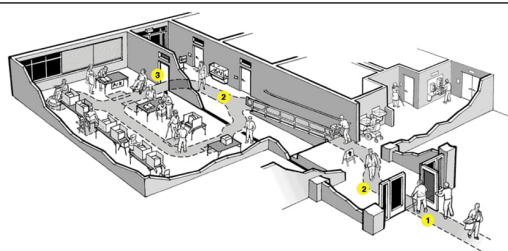

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

-

Grup sanitar în interior:

-

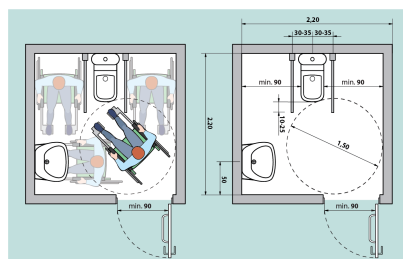


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

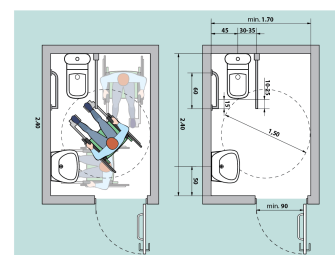


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B







Galerie - Intrare în clădire















