

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 24-03-2023

Echipa de evaluare: Koroli Victor, Evaluator

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: vkoroli@gmail.com, +373

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cimislia (Cimislia)        |                |
| Adresa, strada, nr.: | Strada Decebal 14          |                |
| Instituția:          | Moldtelecom/Poșta Moldovei |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere de stat      |                |
| Latitudinea:         | 46.5210318 ,               |                |
| Longitudinea:        | 28.7818931                 |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                 |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                   |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 2 scări/trepte , înălțimea:10 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Da                       |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                       |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Da, cu înălțimea de 15cm |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                                                                  |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:                                | Nu                                                                                                                  |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)12 cm                                                       |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                                                                  |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                                                                  |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 300 cm x 150 cm                                                                                                     |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 84 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                   |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                    |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Da                                                                                                                  |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                                                       | Nu                                                                                                                  |
| Lungimea rampei:                                                                                                               | 500 cm                                                                                                              |
| Lățimea rampei:                                                                                                                | 73 cm                                                                                                               |
| Rampa este din:                                                                                                                | Beton                                                                                                               |
| Rampa este de tip:                                                                                                             | Mobilă                                                                                                              |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                            | Da                                                                                                                  |
| Sunt bare de suport:                                                                                                           | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând.<br>Înălțimea barele de jos: 69. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                             | Nu                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole                                                                                                              | -                                                                                                                   |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                           |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                           |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                           |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                           |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | <p>Simplă: 87 cm</p> <p>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm</p>                                                          |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | <p>Un prag cu înălțimea: 2 cm</p> <p>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</p>                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | <p>Nu</p> <p>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</p> |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

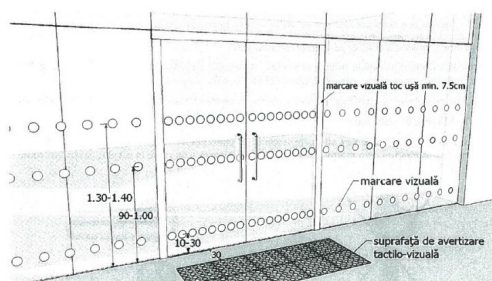


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                               |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | <p>150 cm , nu există buzunare la coridoare</p> <p>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</p> |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                               |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                               |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                               |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                               |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

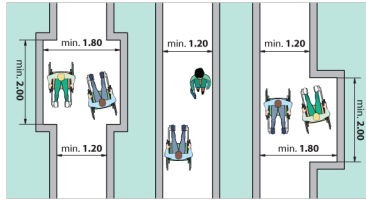


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Nu

Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

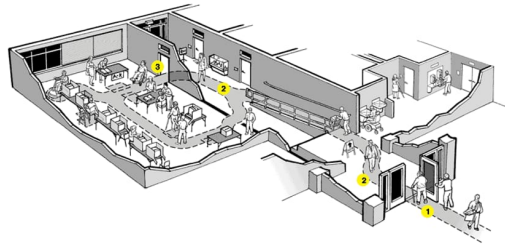

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

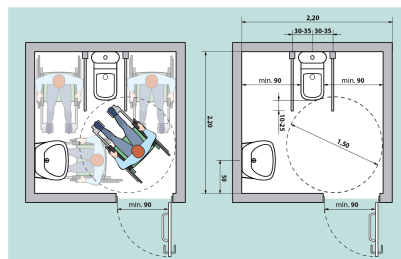


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

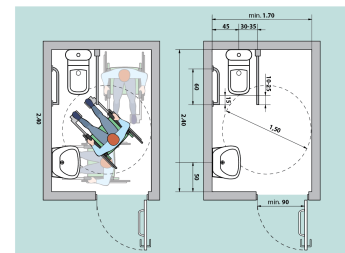


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---



