

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 06-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ciniseuti (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV- 26/10 gimnaziu Cinișeuți	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.69499 ,	
Longitudinea:	28.86345	
Căi de acces către clădire		
Tip înveliș:		-




Fig. IV.8 Rampe de acces între trotuar și carosabil

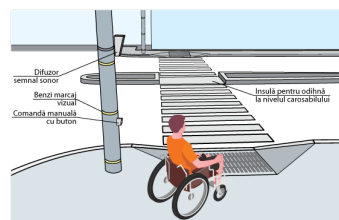


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

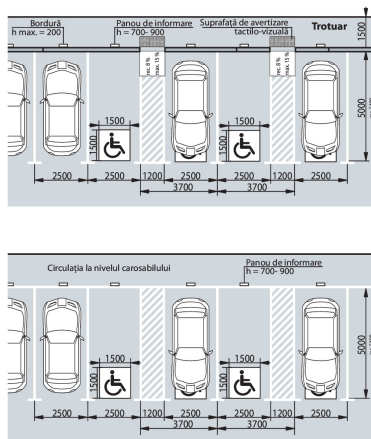


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrare sunt trepte:	Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)14 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	150 cm x 200 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	14 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Nu
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

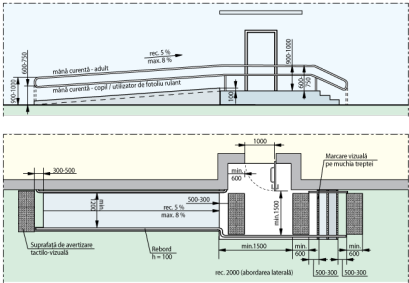


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

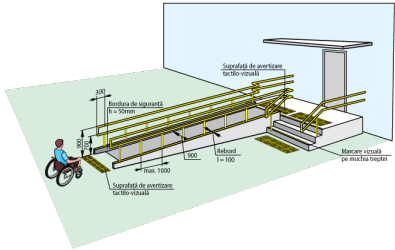


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

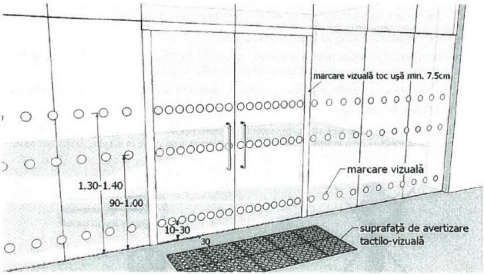


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Da


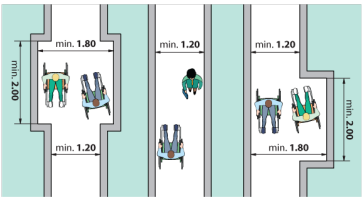


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	120 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	400 cm x 400 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	120 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Suspendat (fixat în perete)
	Lavoar/chiuvetă:	Da , înălțimea de: 86 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 70 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 110 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

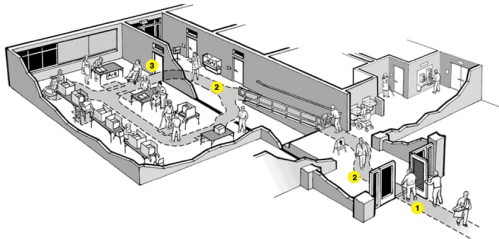









