

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **13-10-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	Strada Mihail Sadoveanu 24/1, Chișinău, Moldova	
Instituția:	Judecătoria Chișinău sediul Ciocana	
Tipul instituției:	Instanțe judecatorești	
Latitudinea:	47.04724645638 ,	
Longitudinea:	28.887447416782	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Denivelate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 130 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Da, 5 scări/trepte , înălțimea:16 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

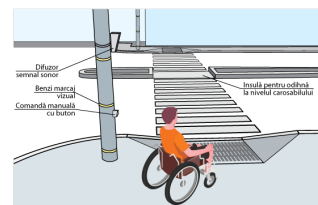


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Da, cu înălțimea de 16cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 73 cm + 73 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 84 cm , 70 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

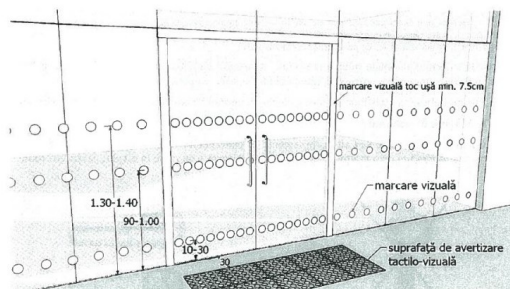


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	150 cm , există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Da , 21 trepte , înălțimea:15 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Bariere/obstacole:	Da , sunt praguri
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

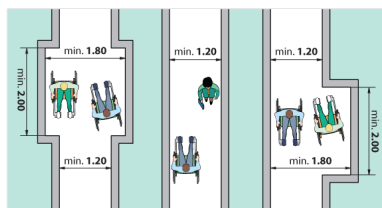


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Nu
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Nu

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

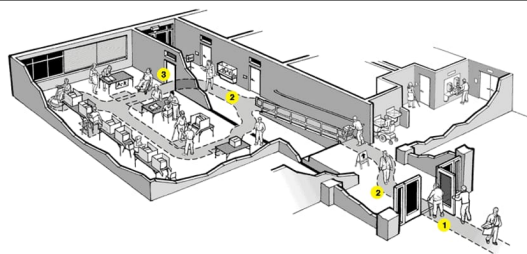

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Subsol

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

70 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 5 cm
Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

120 cm x 100 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

58 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

120 cm x 100 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

Prag cu înălțimea: 4 cm
Standard: maxim 2 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 30 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 150 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 150 cm
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

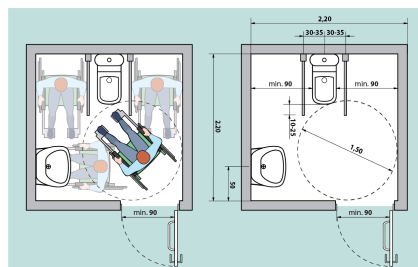


Fig. V.42.a Armonizarea unei cabine WC adaptate - tip A

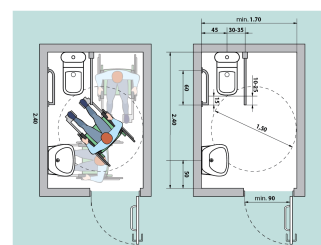



Fig. V.43.a Armonizarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Loc de parcare



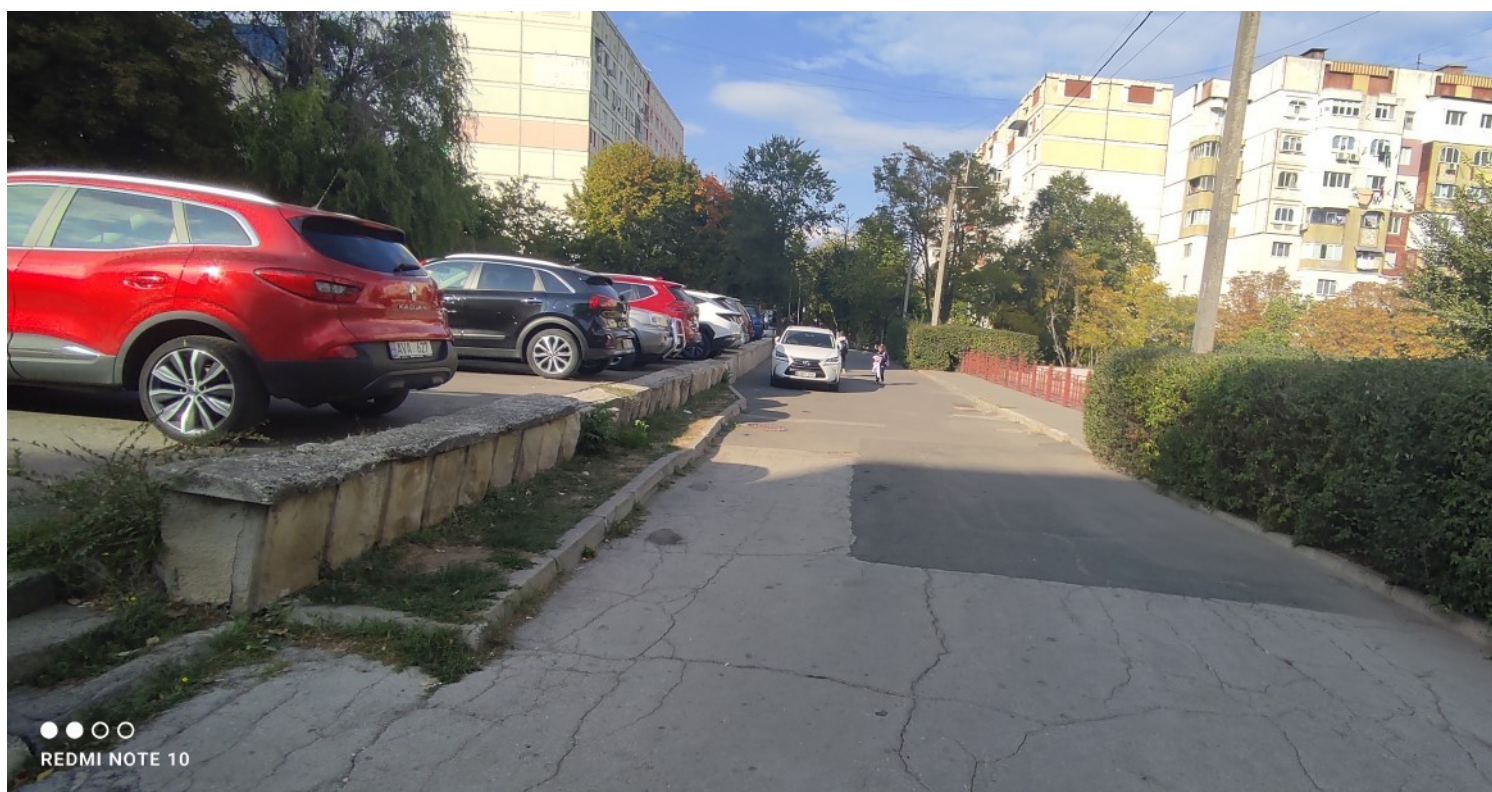

Galerie - Intrare în clădire






Galerie - Uși











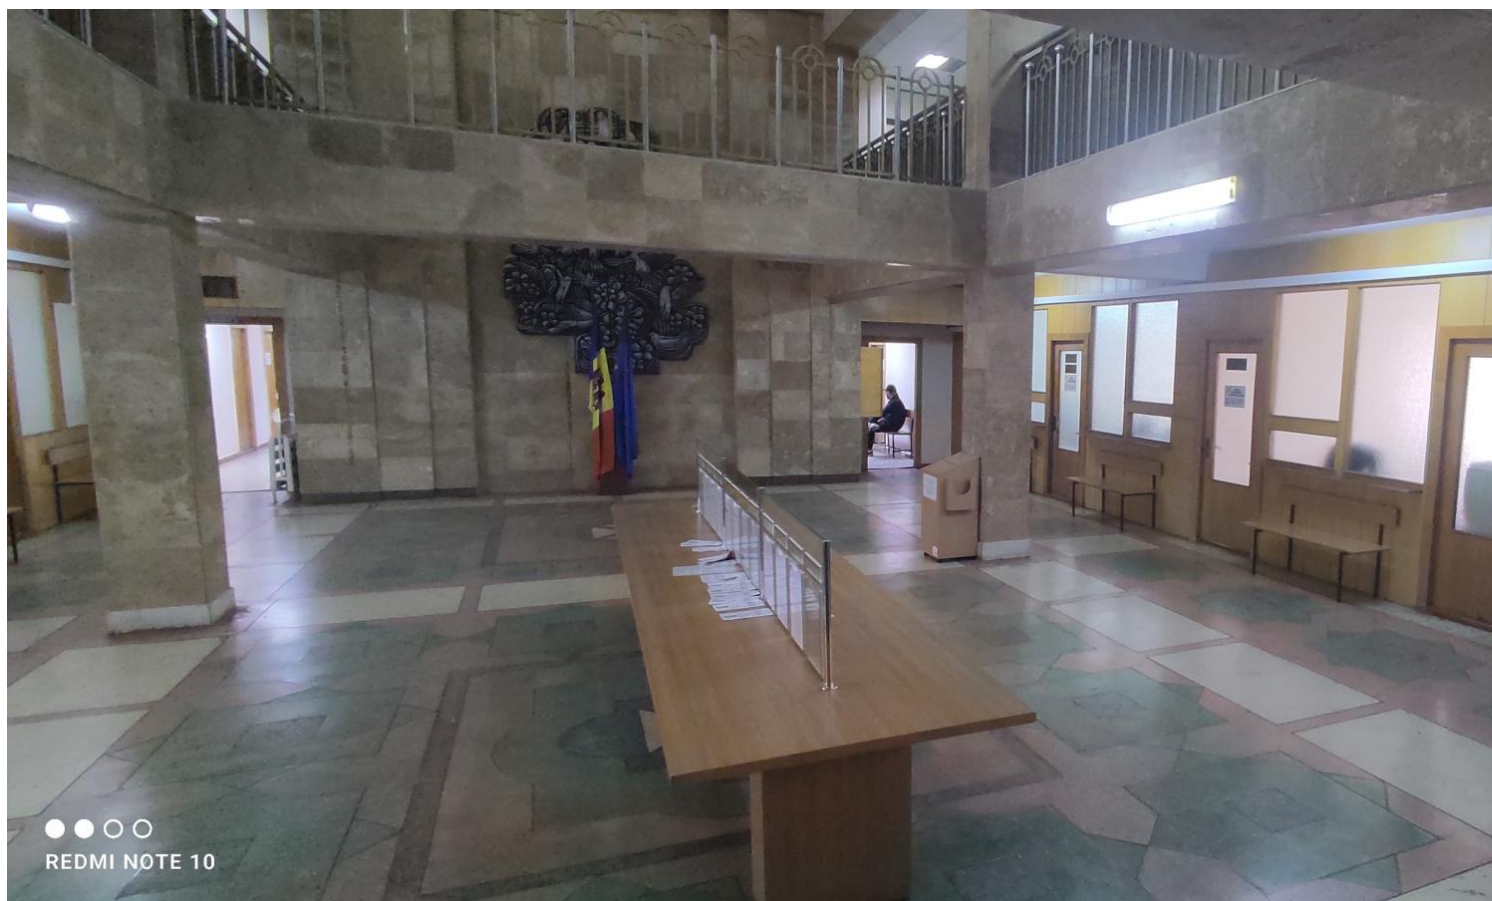



Galerie - Sala de prestare a serviciului



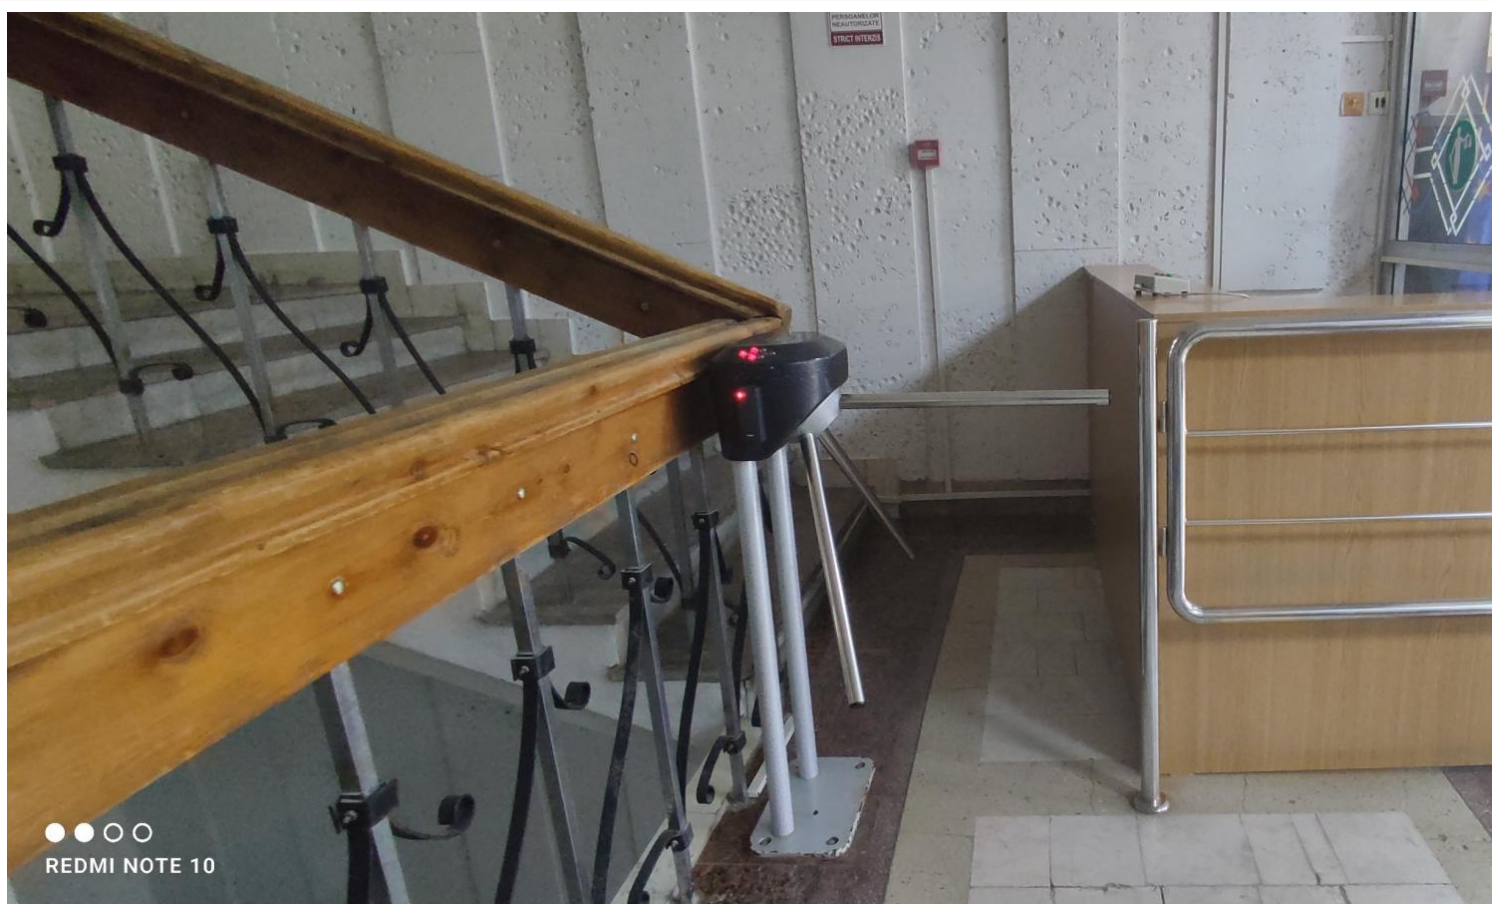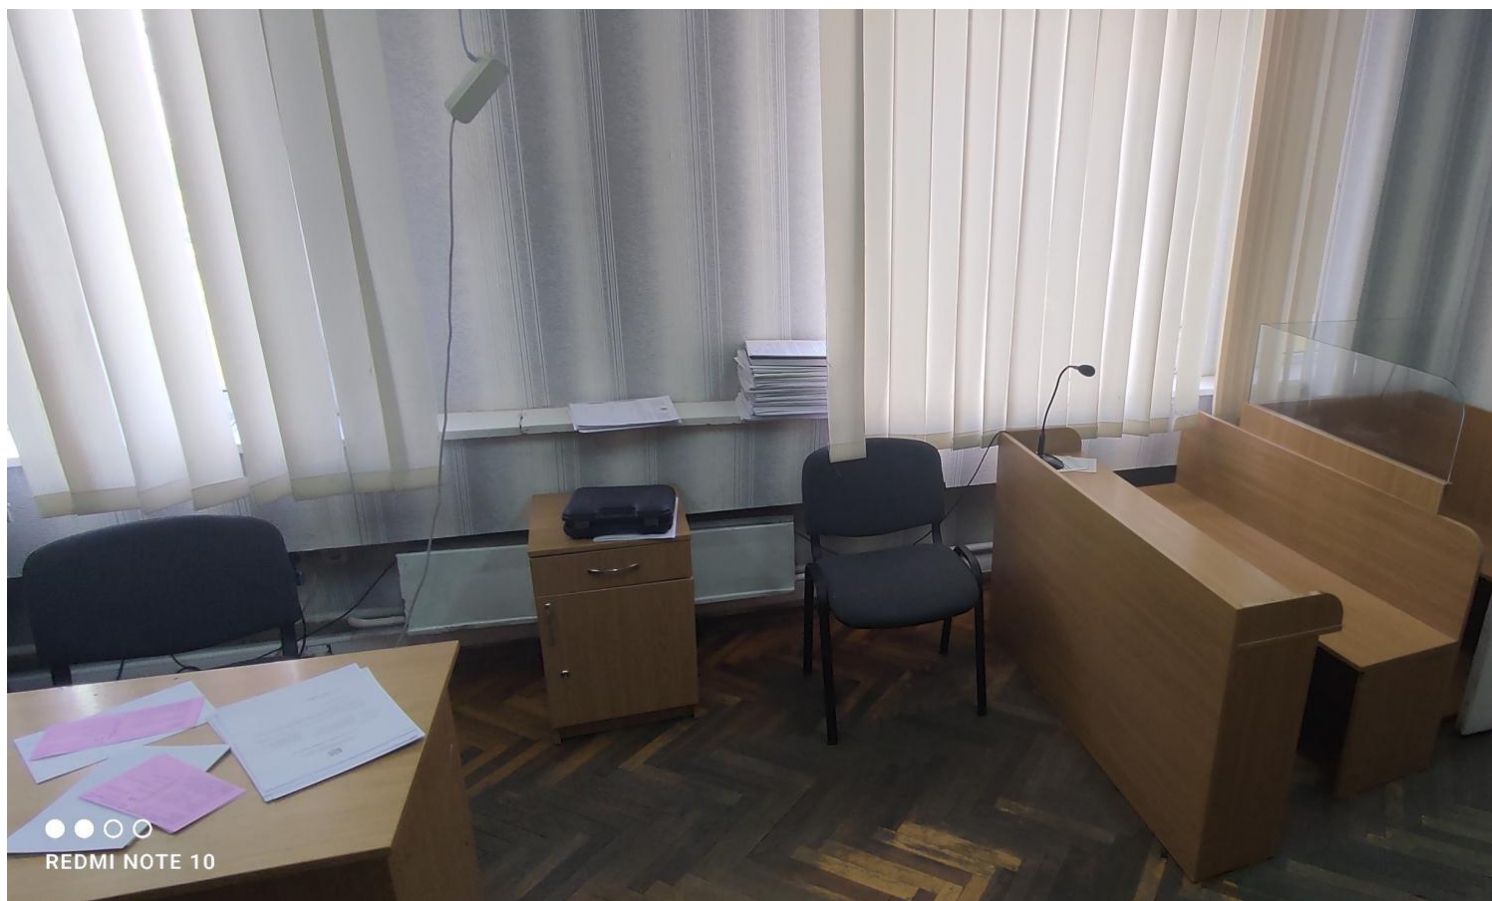



Galerie - Grup sanitar



