

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: AO "Fiecare contribuie pentru schimbare", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: wendywilliams067@gmail.com, +37360578368

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Cimiseni (Criuleni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-12/10 (Casa de Cultura)	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.009631 ,	
Longitudinea:	29.130152	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Beton
Drumurile/Căile de acces sunt:	Denivelate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 120 cm
Prag poartă:	Da, are înălțimea: 9 cm
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 9 scări/trepte , înălțimea:13 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	285 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	95 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	500 cm
Lățimea rampei:	80 cm
Rampa este din:	Teracotă
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea Da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 85 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 85 cm
Bariere/obstacole	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

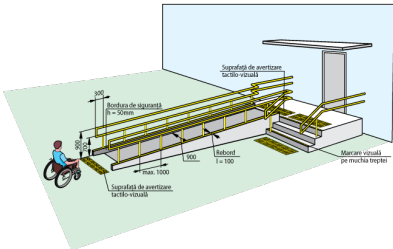


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 86 cm + 91 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

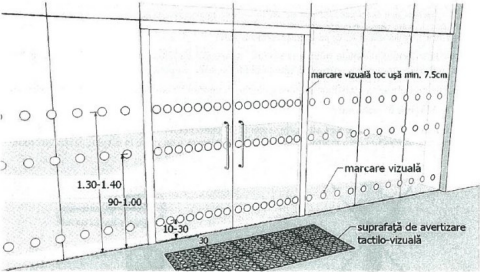


Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
------------	----


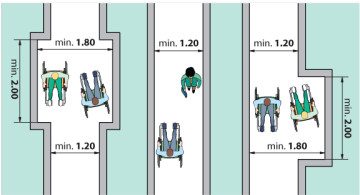


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
Trepte:		Da, 1 trepte , înălțimea:6 cm
Culori contrastante pentru trepte:		Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:		Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:		Da
Spațiul interior este suficient iluminat:		Da
Culori contrastante pentru sală:		Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

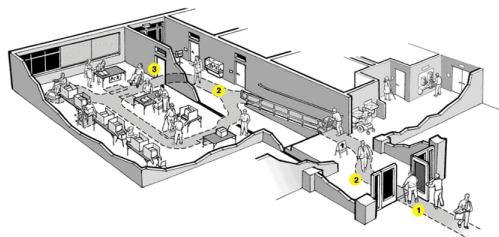

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu

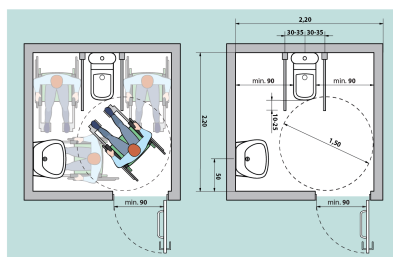


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

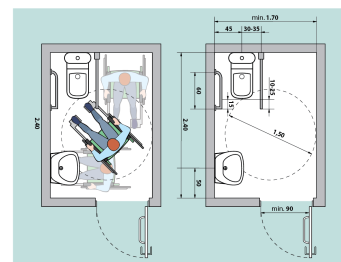


Fig. V.41a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

